

2620001-2009-NT- 006

Bogotá, 9 de febrero de 2009


Ingeniera
Inés Elvira Wills
Gerente Técnico Infraestructura
PAVCO S.A.
Autopista Sur No. 71-75
Bogotá, D.C.

ASUNTO: TUBERIA PVC-O

En atención a su solicitud, comedidamente le informo lo siguiente:

- La tubería de PVC-O fabricada bajo norma ASTM F1483 y que cumple los requisitos establecidos en la norma técnica de empresa NP-032 se encuentra aceptada para los diámetros comprendidos entre 4 y 12" para presiones entre 160 y 200 psi.
- Las tuberías aceptadas por el Acueducto de Bogotá y que se encuentran especificadas en la norma técnica NP-032 pueden ser utilizadas dentro de las presiones y diámetros especificados teniendo en cuenta las condiciones propias del proyecto y los criterios de selección que se especifican en la norma técnica NS-123.
- La aceptación de la tubería fabricada bajo norma ASTM F 1483 es equivalente a la de la tubería de PVC fabricada bajo norma NTC 382 para los mismos diámetros y presiones, siempre y cuando se tengan en cuenta las condiciones de selección e instalación propias de cada material.

Cordial Saludo,

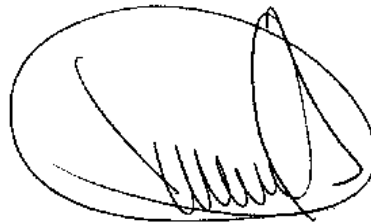

DANIEL HERNANDO POSADA SUÁREZ
Director Ingeniería Especializada

Revisó: Juan C. Penagos

Copia: Dirección Ingeniería Especializada

